

天津市蓟州区供热专项规划 (2024-2035 年)

(意见征求意见稿)


工号: 2025-0472


图纸


图纸目录

- 附图 1 蓟县城乡总体规划布局图
- 附图 2 蓟州主城区热负荷分布图
- 附图 3 蓟州主城区供热现状图
- 附图 4 新热源规划及供热分区图
- 附图 5 蓟州城区管网总平面图
- 附图 6 京津产业园热水管网平面图
- 附图 7 京津州河蒸汽管网规划平面图
- 附图 8 蓟州区全区域供热规划范围图



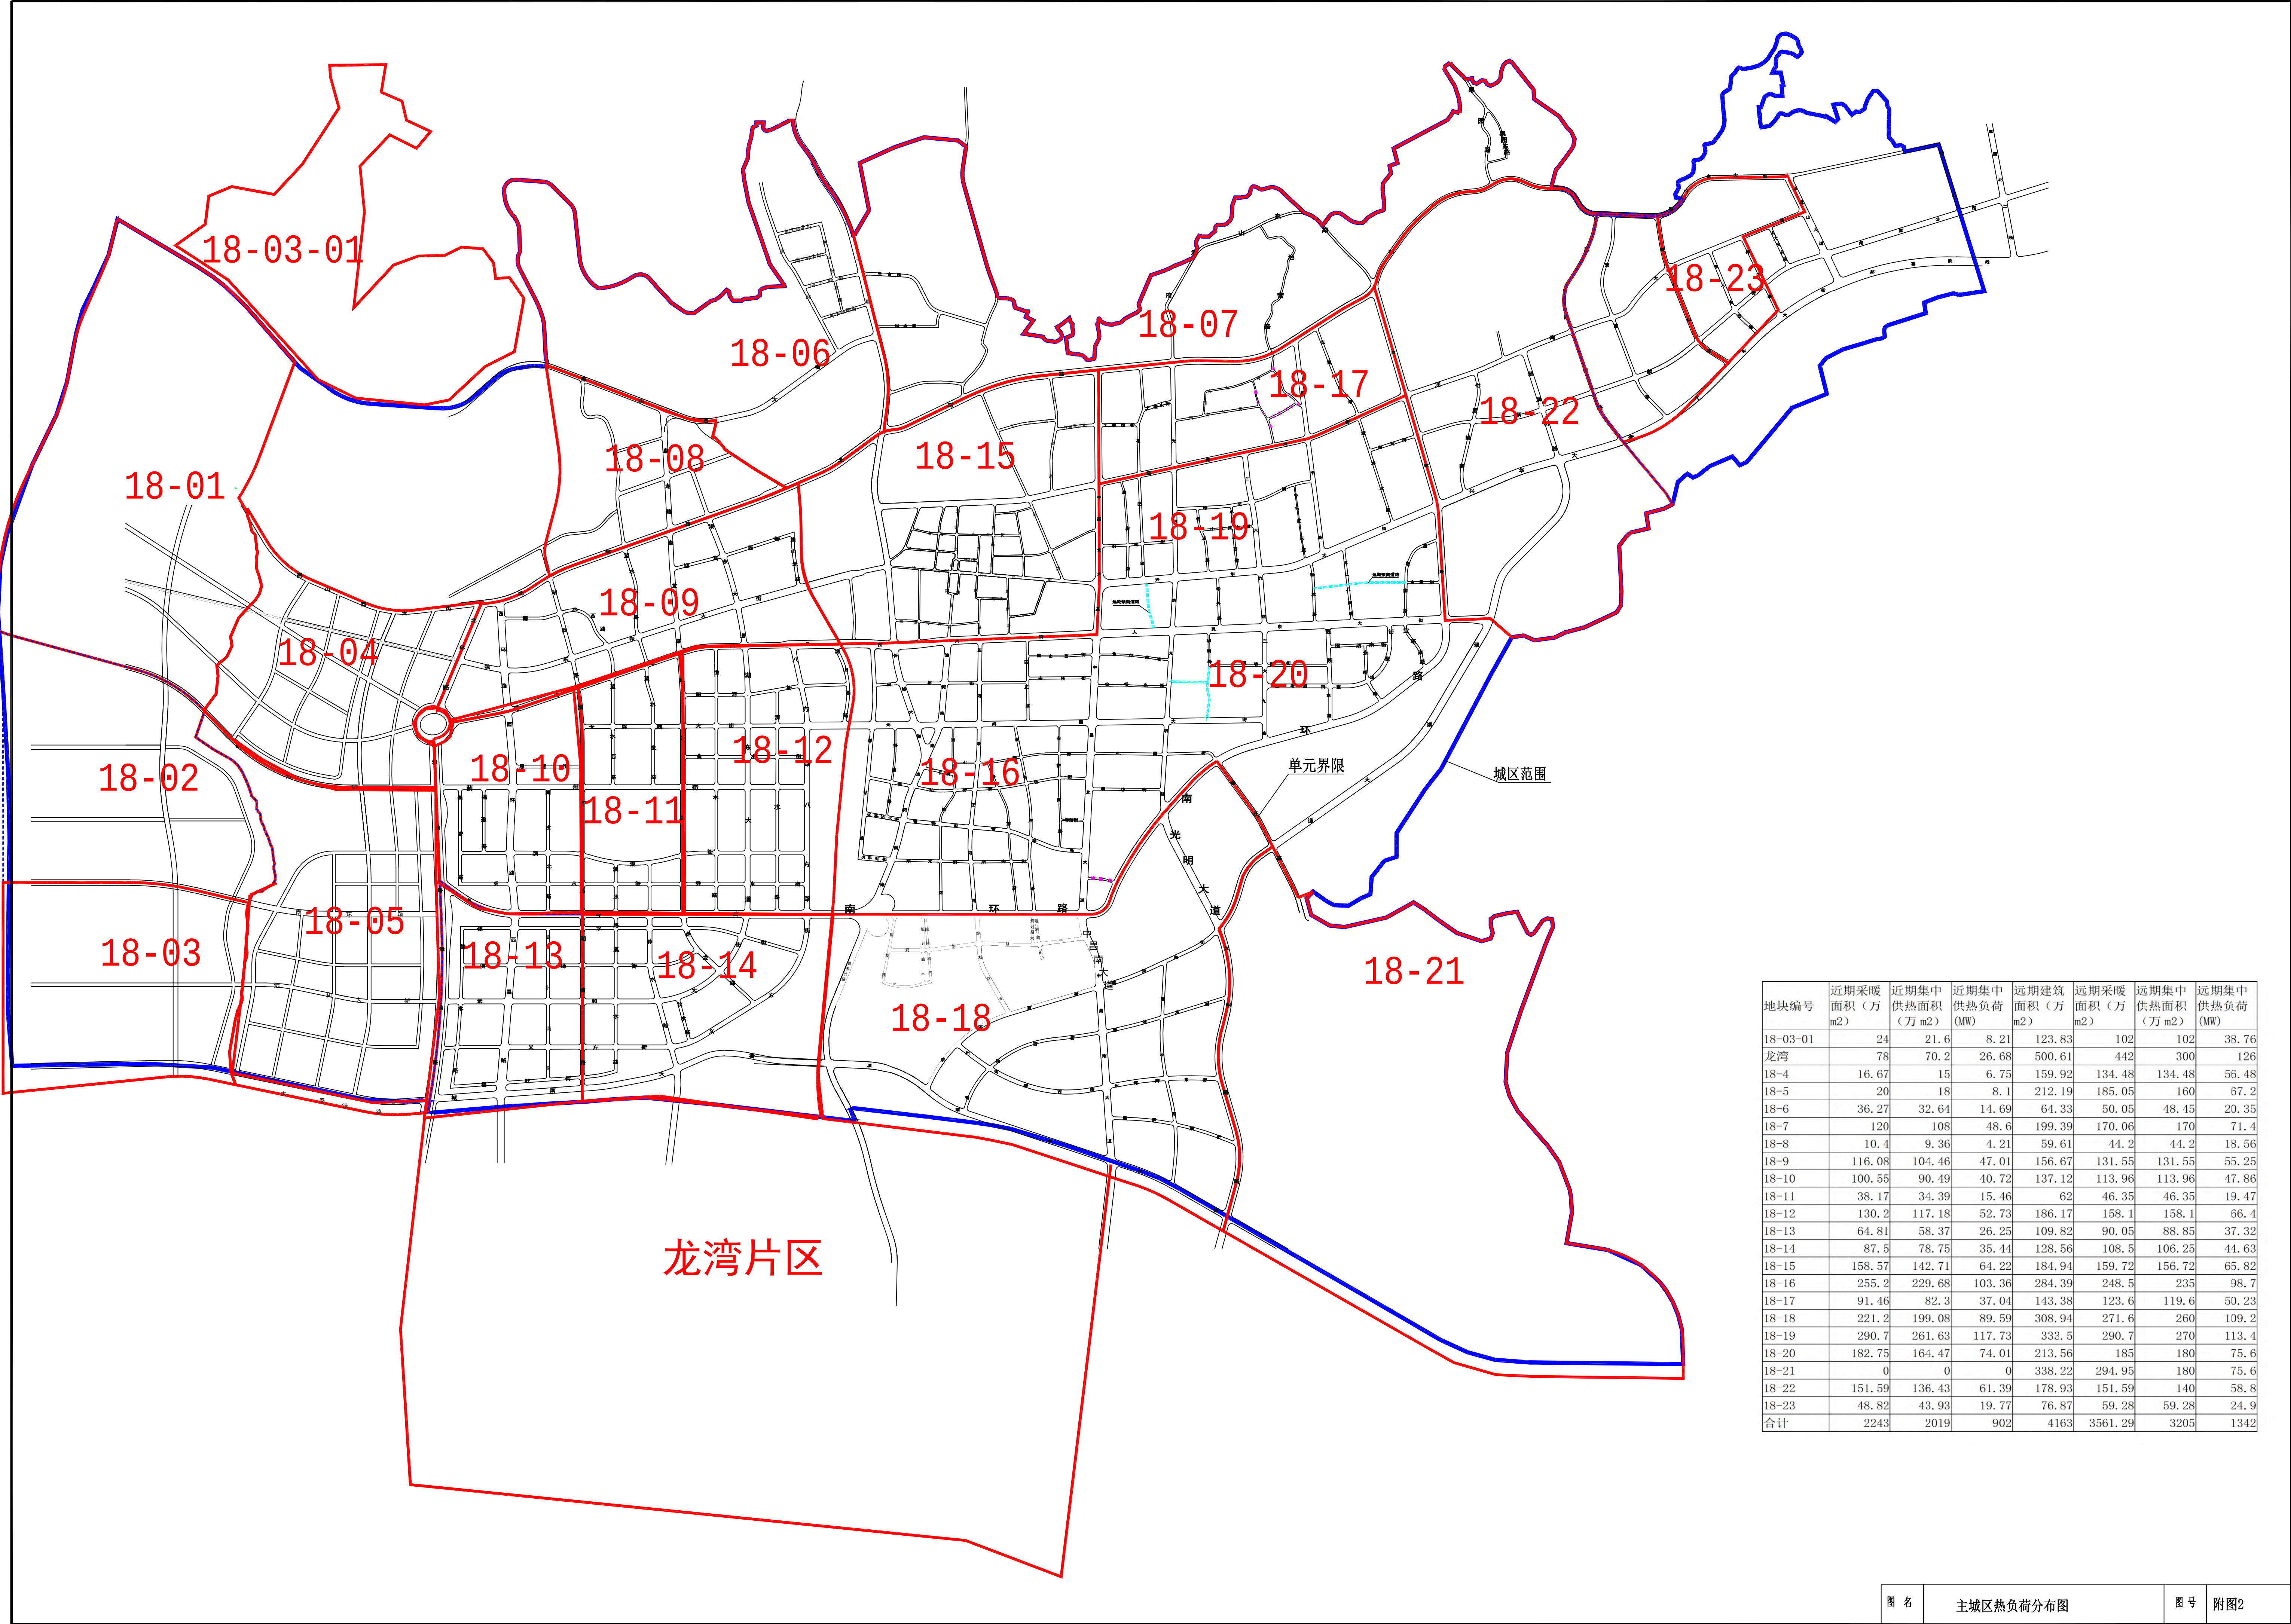

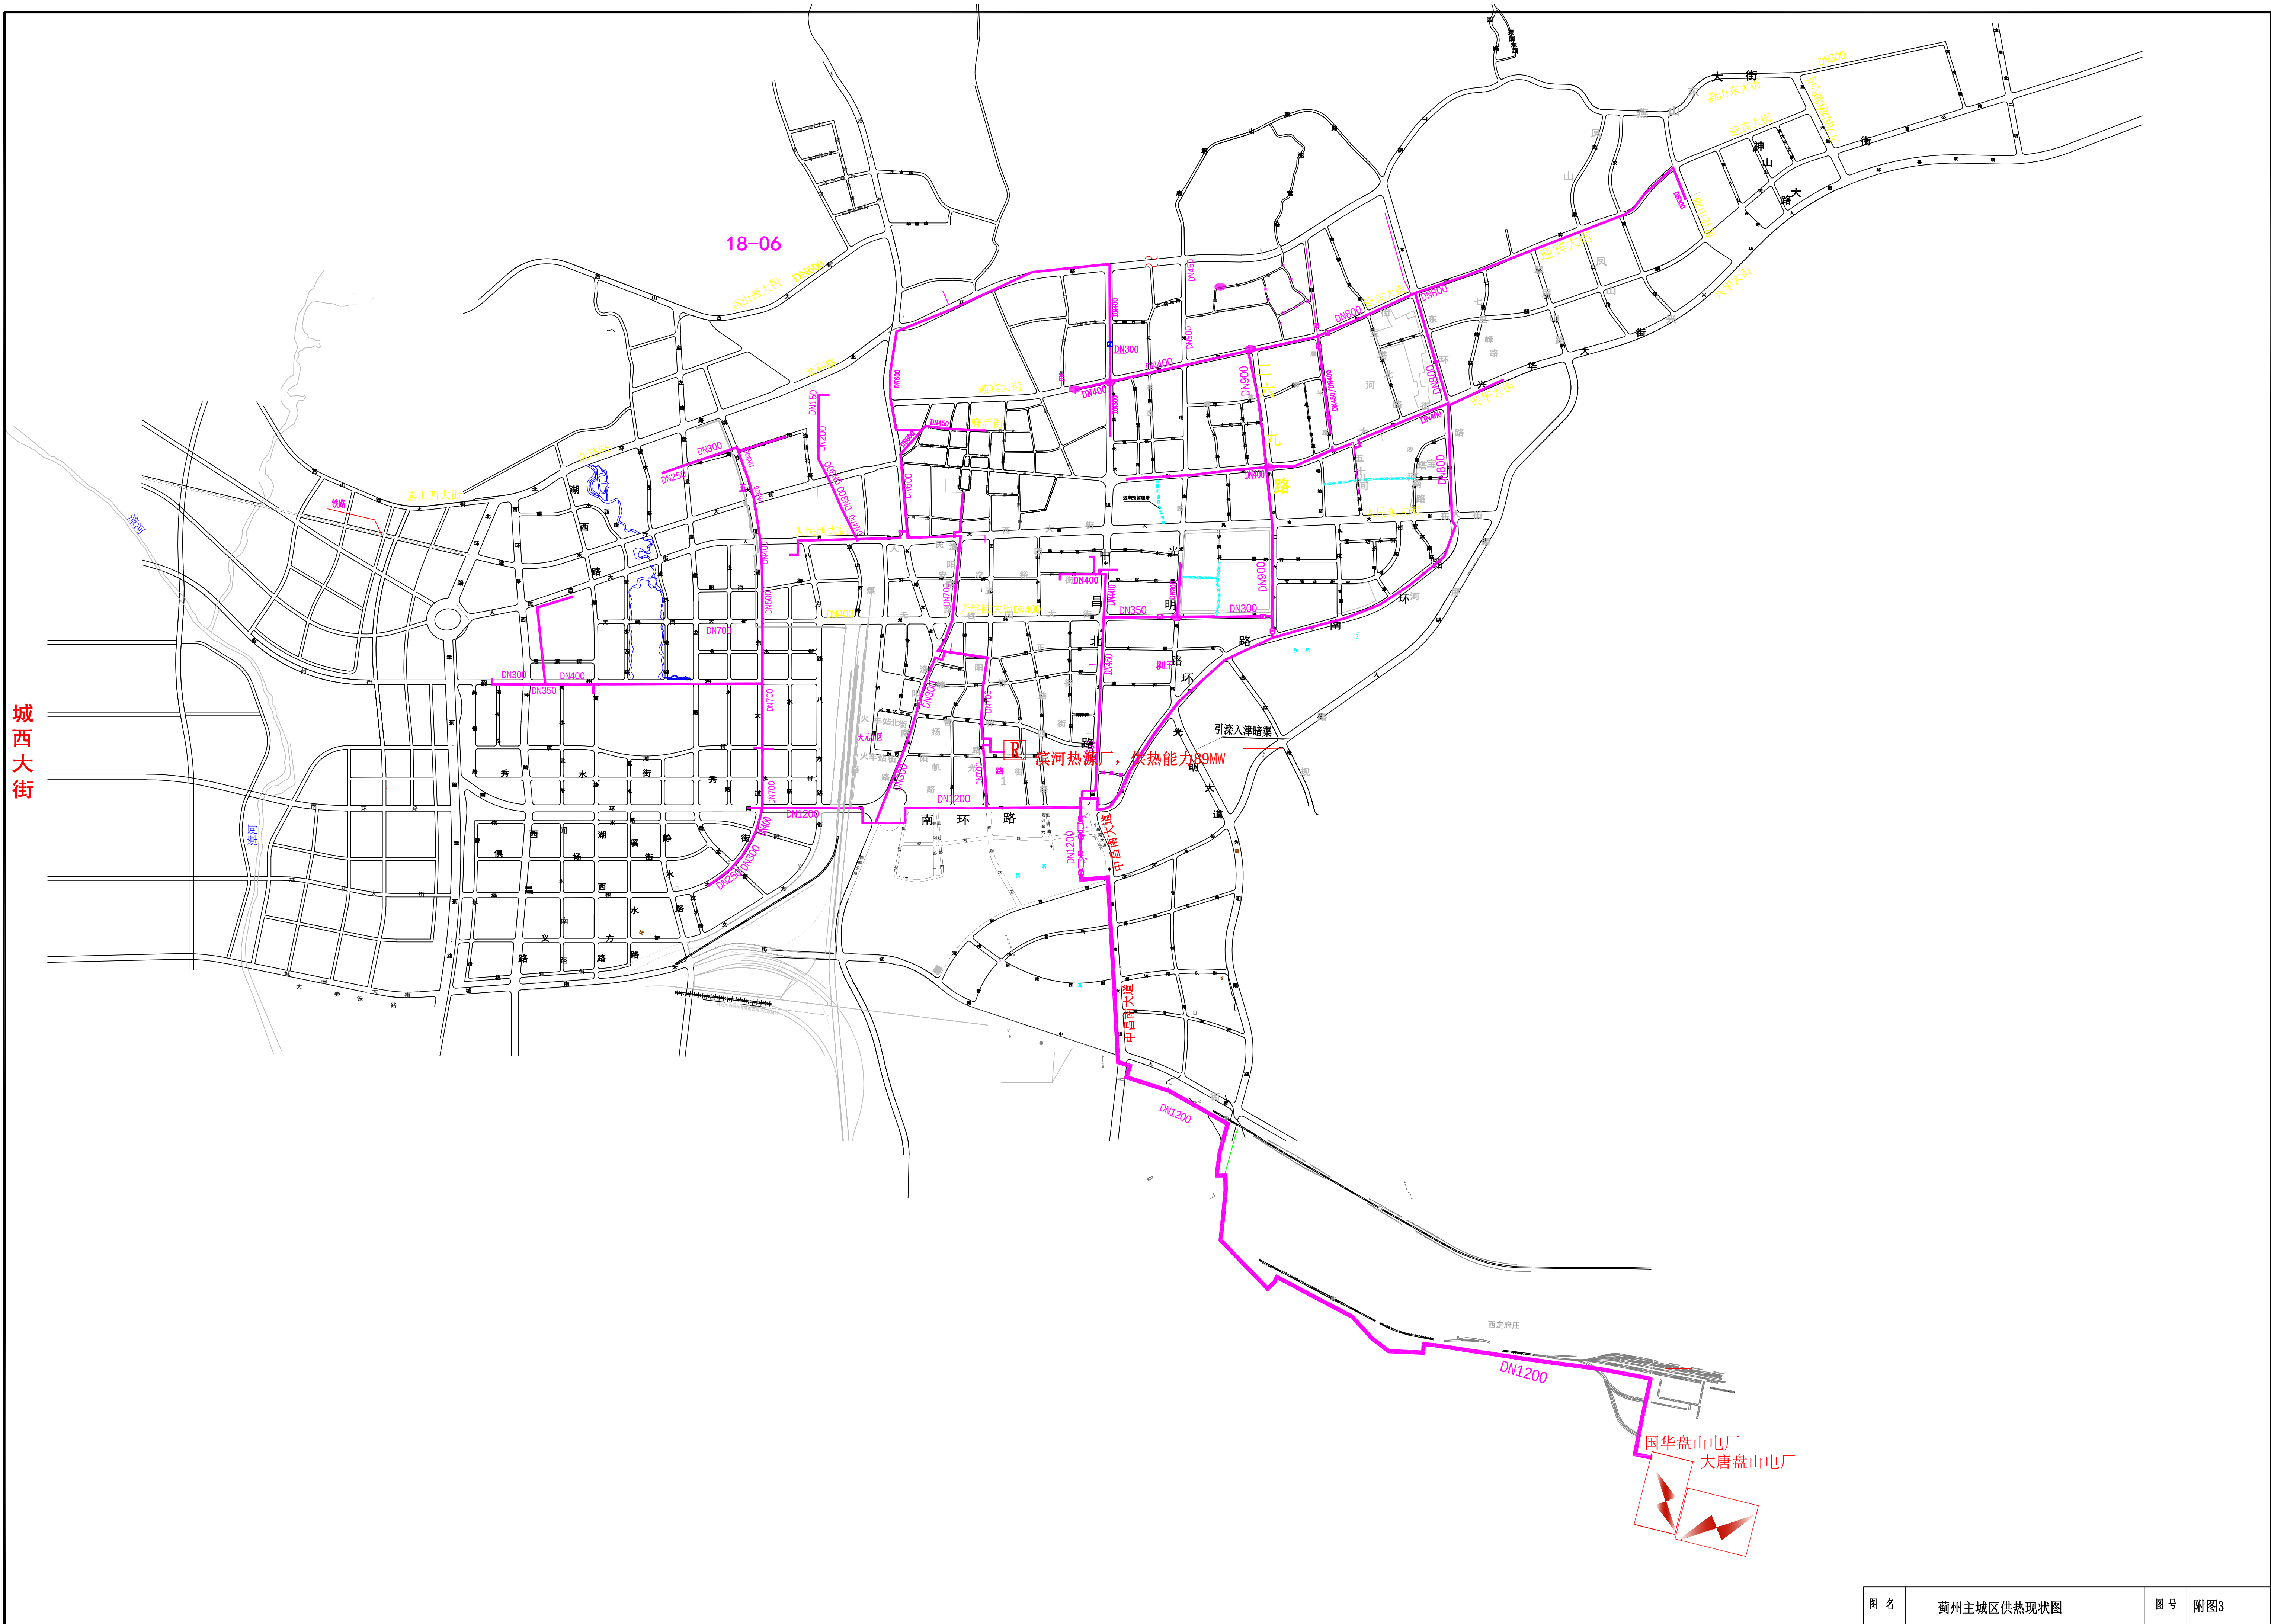

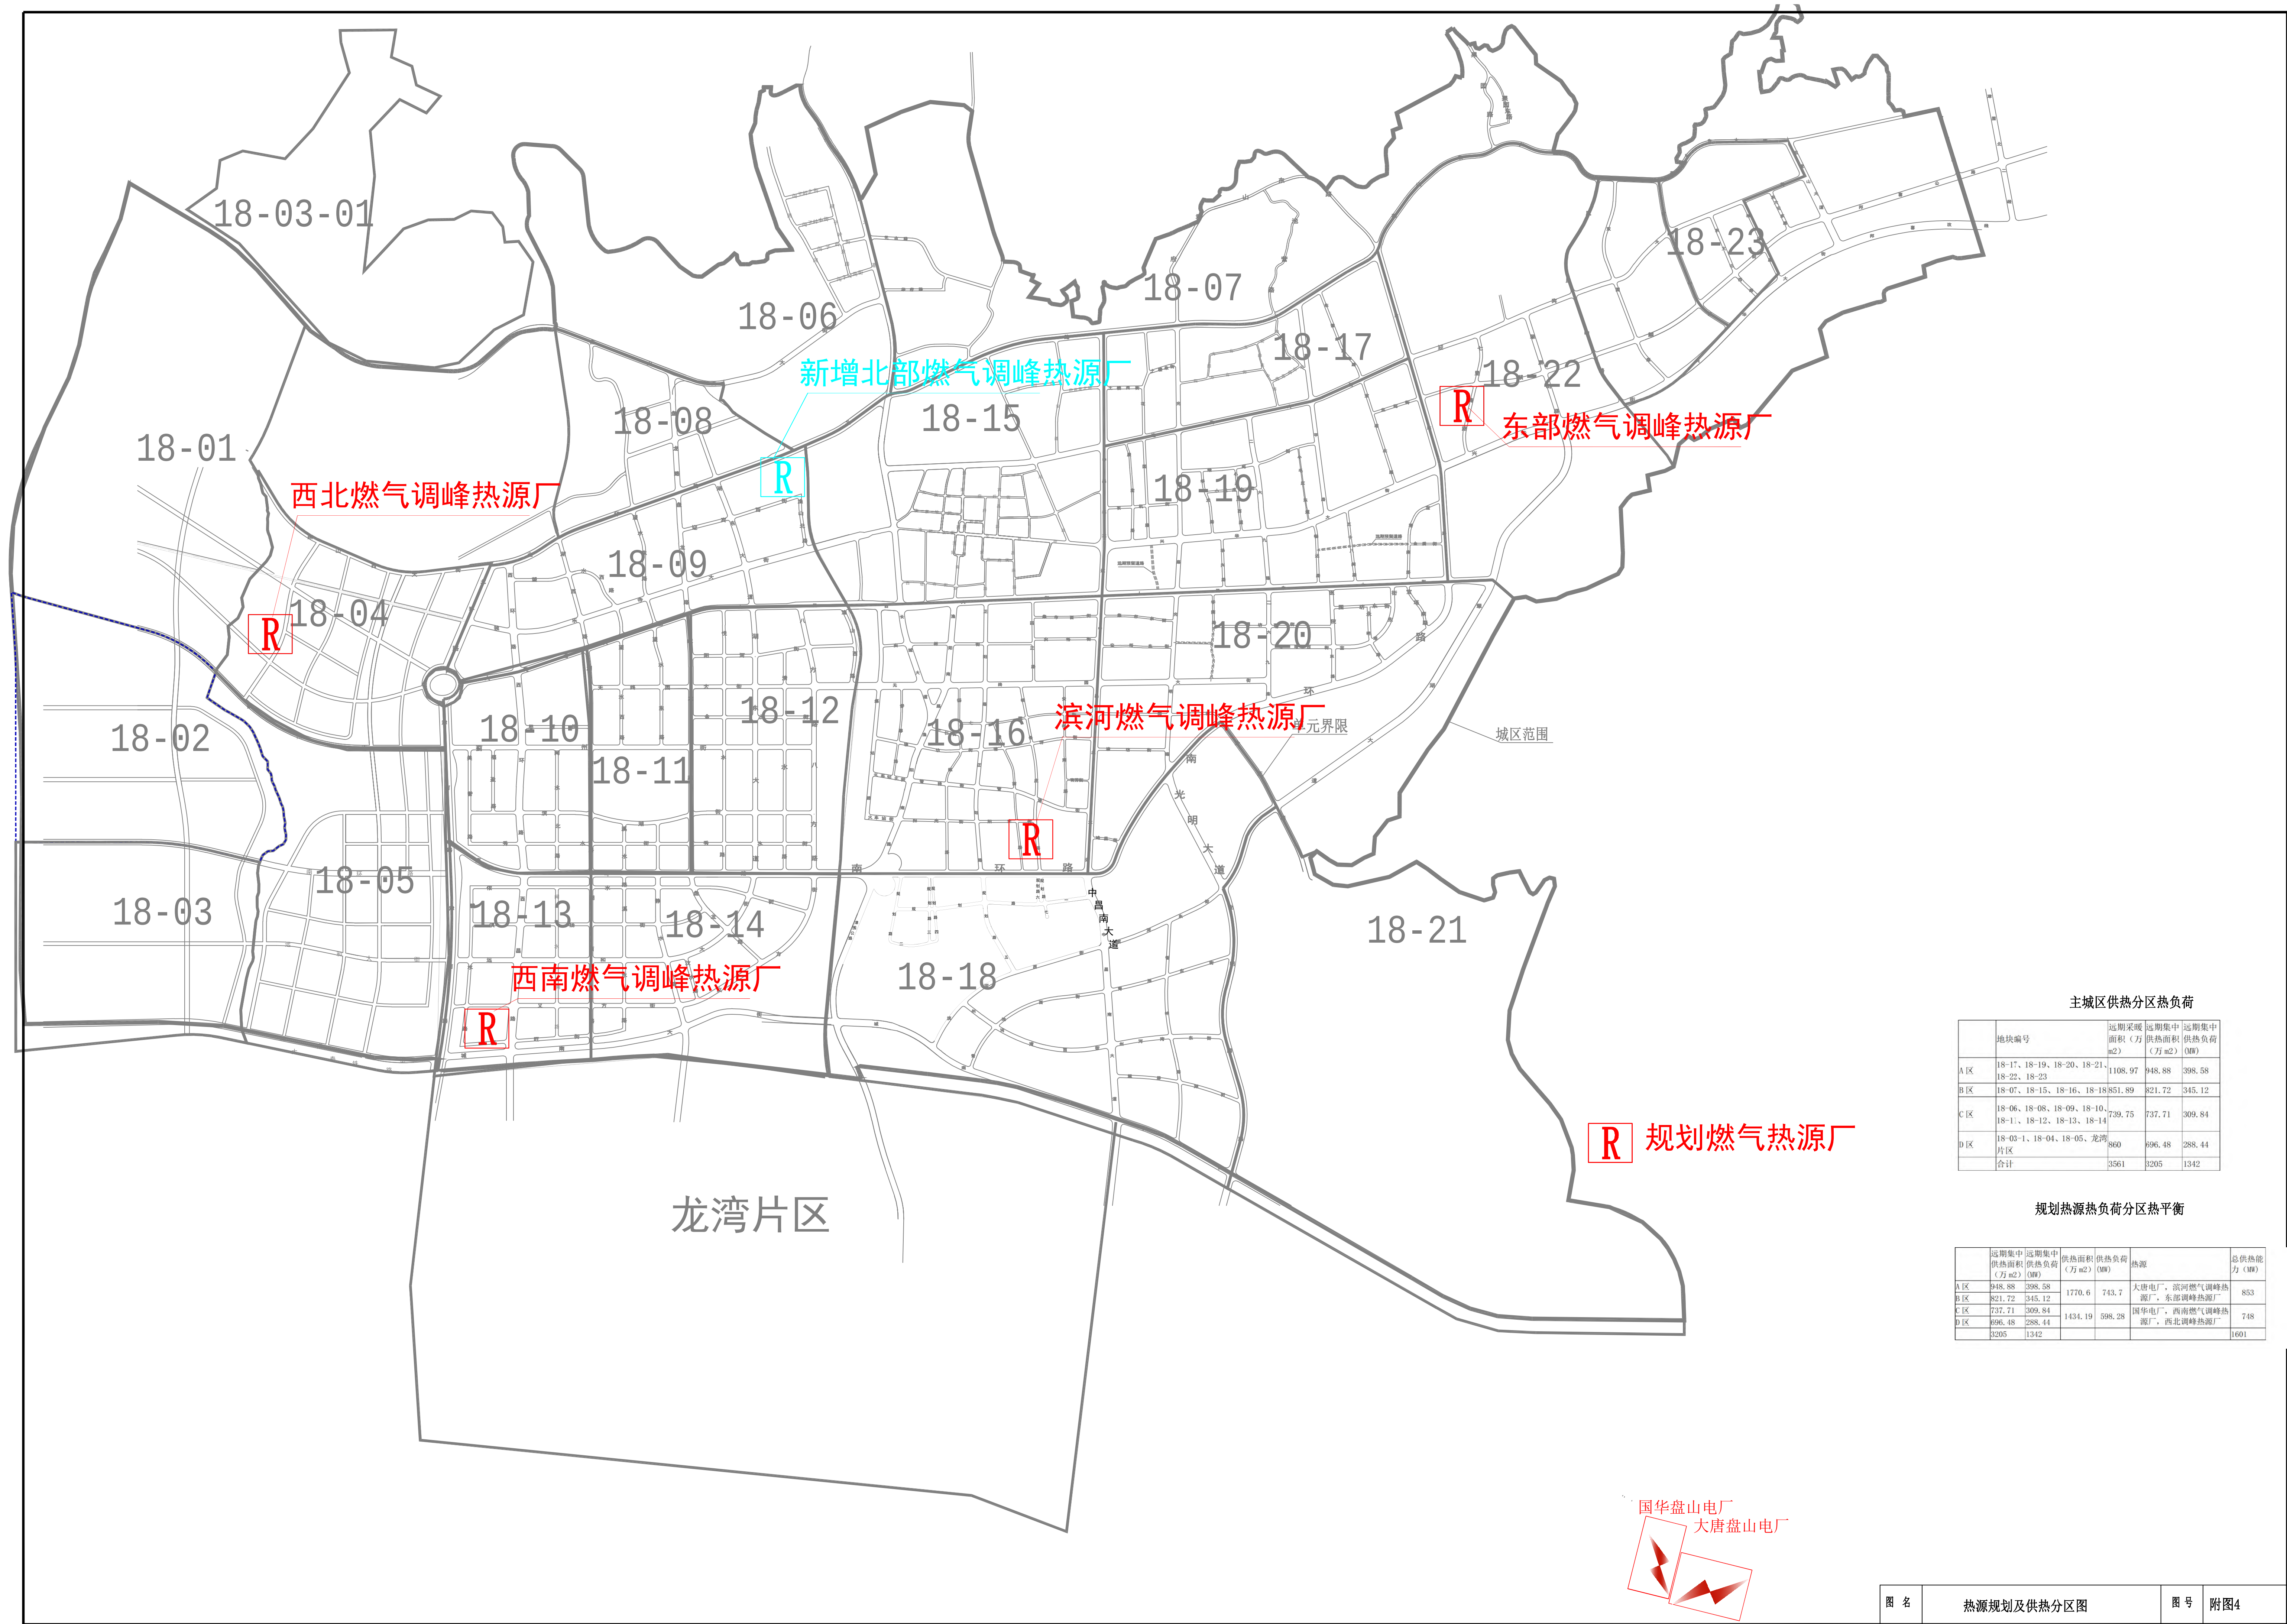


主城区供热分区热负荷

	地块编号	远期采暖面积 (万 m2)	远期集中供热面积 (万 m2)	远期集中供热负荷 (MW)
A 区	18-17、18-19、18-20、18-21、18-22、18-23	1108.97	948.88	398.58
B 区	18-07、18-15、18-16、18-18	851.89	821.72	345.12
C 区	18-06、18-08、18-09、18-10、18-11、18-12、18-13、18-14	739.75	737.71	309.84
D 区	18-03-1、18-04、18-05、龙湾片区	960	896.48	288.44
	合计	3561	3205	1342

规划热源热负荷分区热平衡

	远期集中供热面积 (万 m2)	远期集中供热负荷 (MW)	供热面积 (万 m2)	供热负荷 (MW)	热源	总供热能力 (MW)
A 区	948.88	398.58	1770.6	743.7	大唐电厂、滨河燃气调峰热源厂、东部调峰热源厂	853
B 区	821.72	345.12			国华电厂、西南燃气调峰热源厂、西北调峰热源厂	748
C 区	737.71	309.84				
D 区	896.48	288.44				
	3205	1342				1601

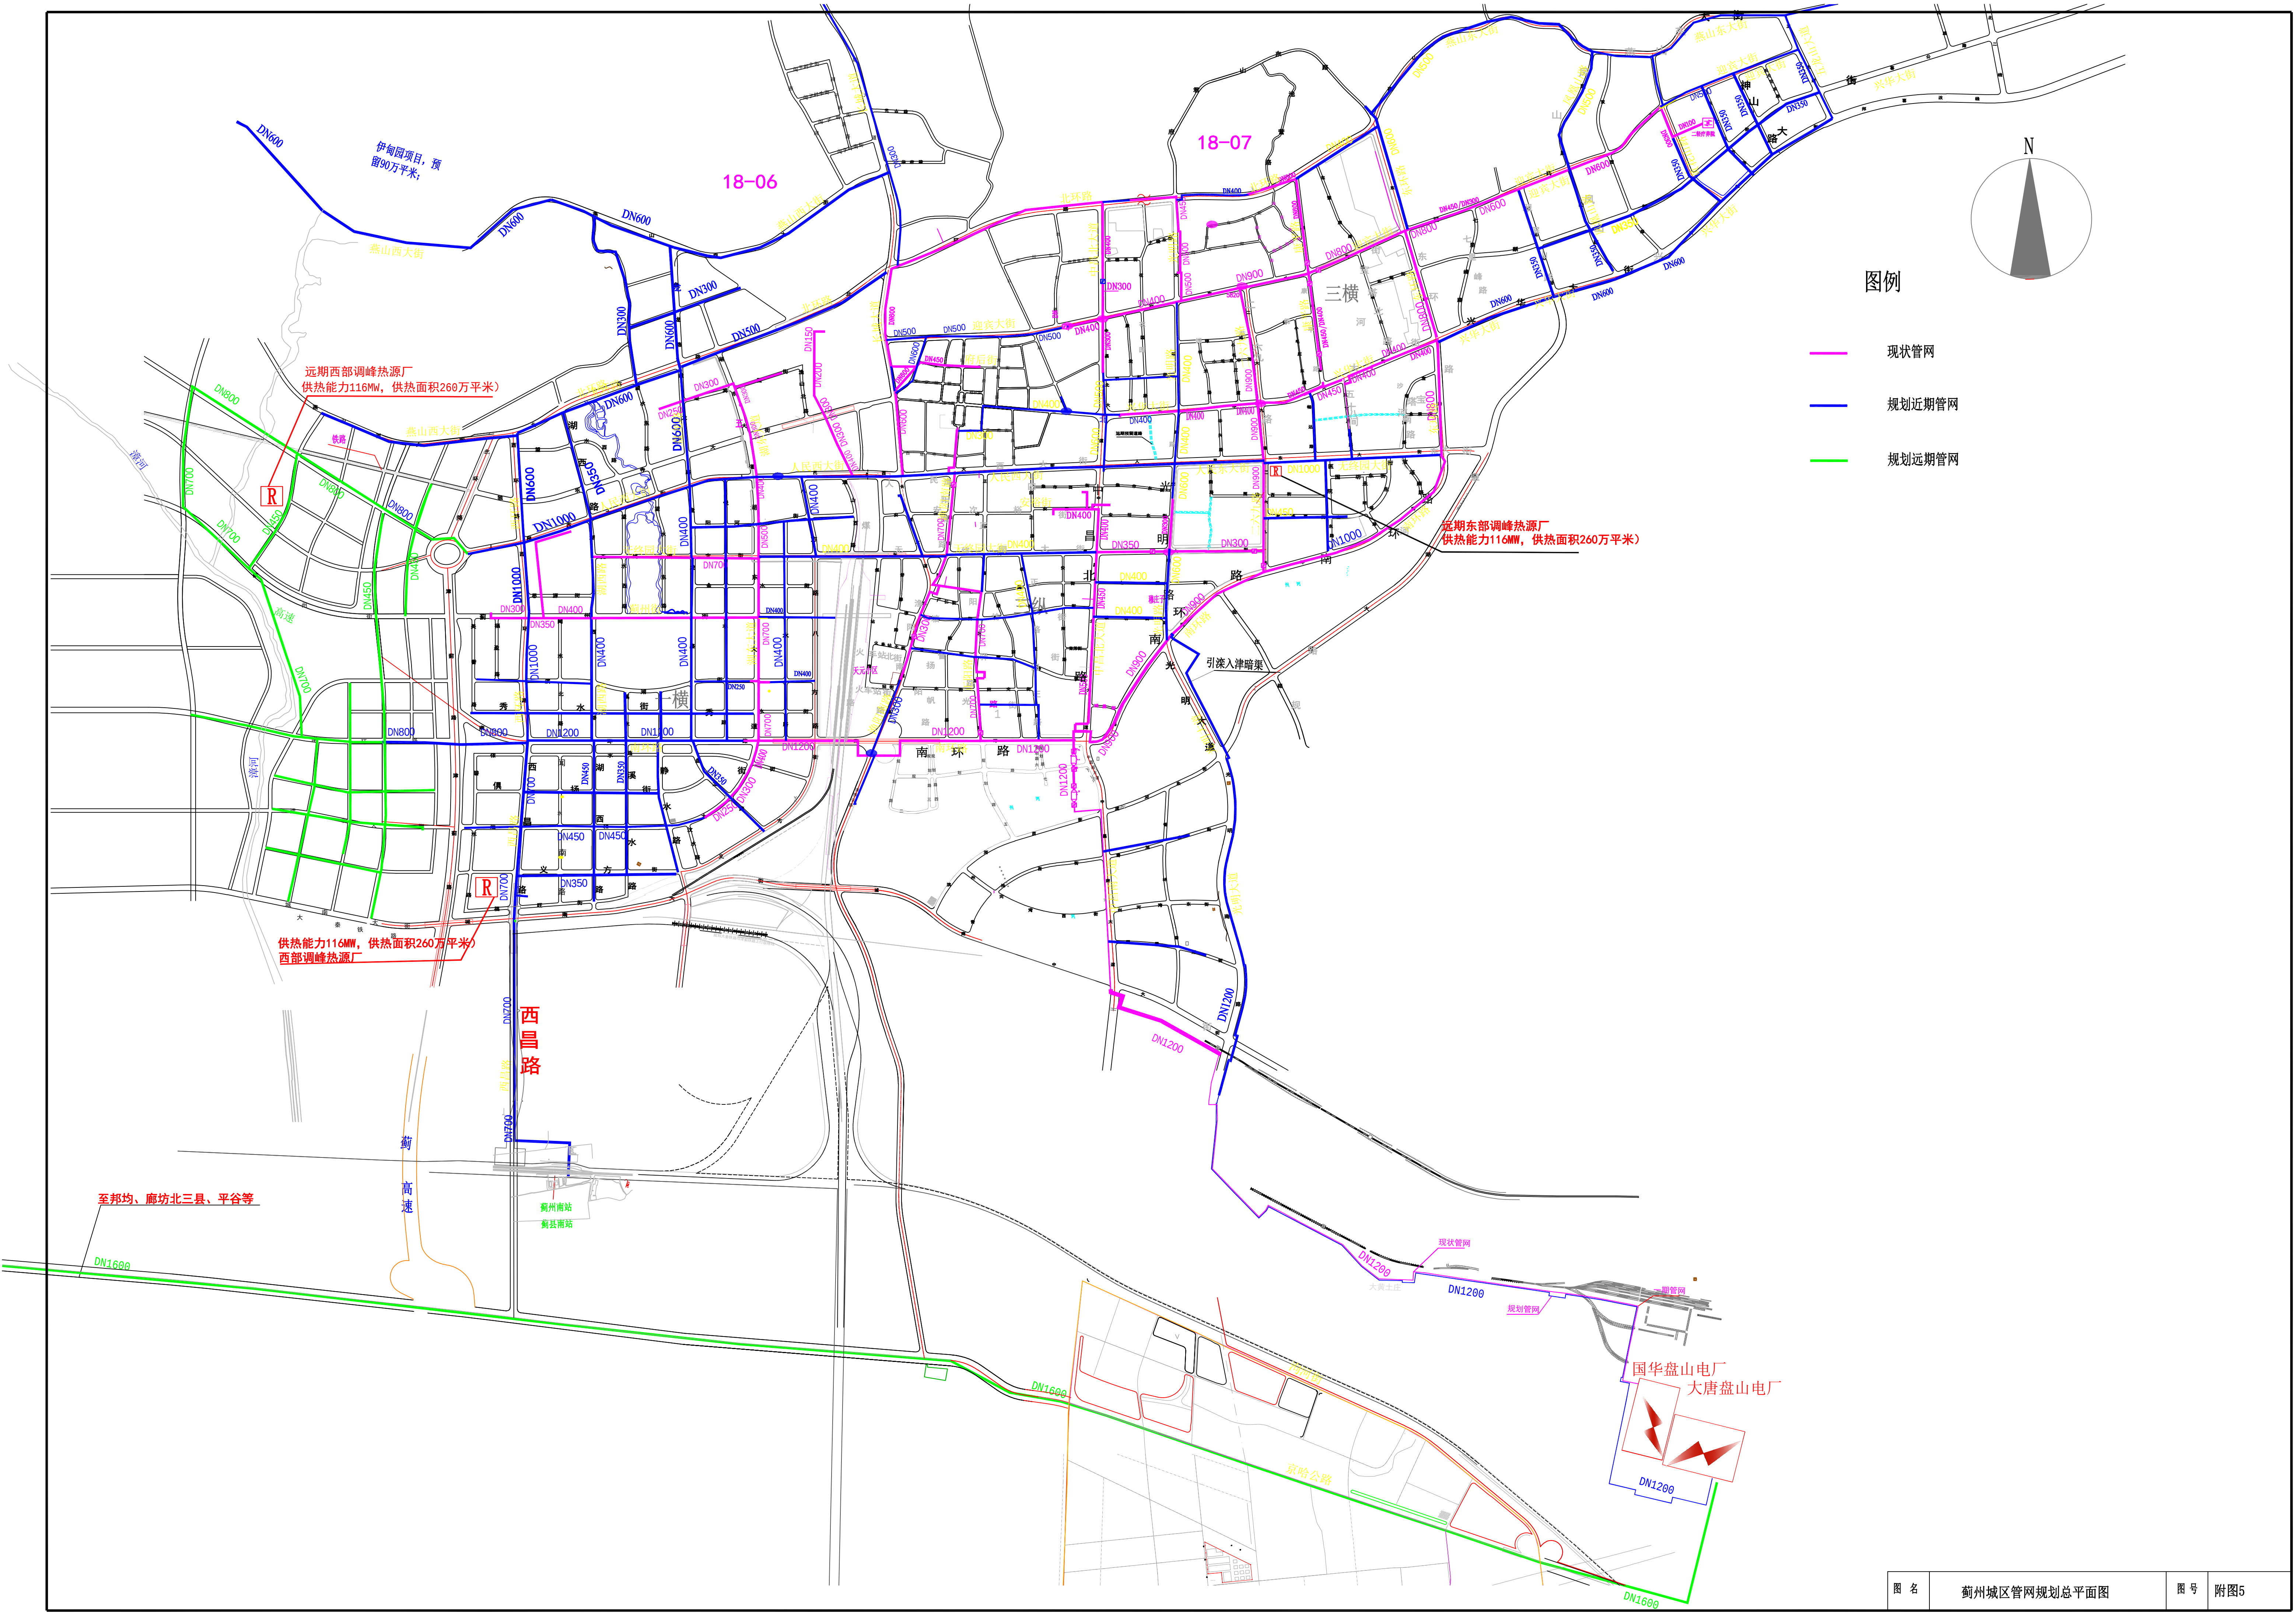

图例

- 现状管网
- 规划近期管网
- 规划远期管网

